
ストレスチェッカーを使ったストレスチェック

10．面接希望フォームの設定

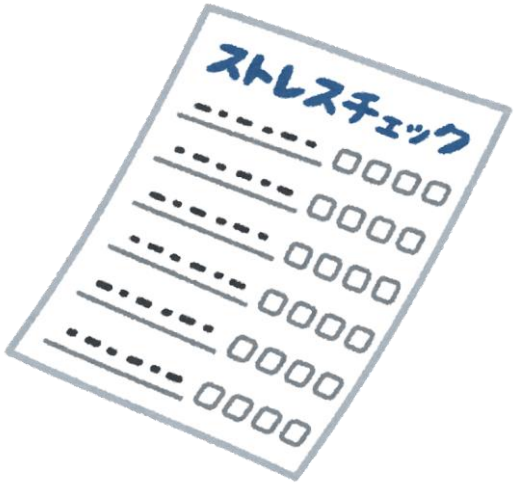

合同会社チームヒューマン　　保健師　徳永京子

© Team HUMAN Co.,Ltd

10. 面接希望フォームの設定



© Team HUMAN Co.,Ltd



面接希望フォーム設定

実施設定

受検者の個人結果画面に面接希望フォームを表示することができます。
面接希望が送信されると、通知メールが送信され、面接希望一覧画面で管理できます。
結果を見てから個別に面接勧奨することもできます。 ※面接勧奨者は 対象者一覧 で設定。

②事業者と話し合い、どの範囲に面接希望フォームを表示させるか設定する

フォーム表示条件

受検者の個人結果画面に、面接希望フォームを表示する条件を設定します。

○ 全員に表示
全員の個人結果画面にフォームが必ず表示されます。
全受検者の面接希望を取得することができますが、ストレスチェックの結果からは面接の必要がないと思われる受検者が希望してくる場合があります。

○ 高ストレス者と面接勧奨者に表示
結果が高ストレスの人と、面接勧奨の対象者にフォームが表示されます。
厚生労働省の制度では、高ストレス者にのみ面接を実施すれば良いということではありませんので、高ストレス者以外に面接勧奨する必要がないかどうか、ストレスチェックの実施者に必ず確認してください。

○ 面接勧奨者にのみ表示
面接勧奨の対象者として設定された人にのみフォームが表示されます。
全員の結果を確認してから、必要と判断された人にだけ面接の案内を送る場合、この選択肢を選択してください。

○ 使用しない
面接希望フォームの機能を使用しません。

設定を保存する　戻る

© 2025 ストレスチェッカー / HR DataLab. All Rights Reserved.
利用規約 / 個人情報の取扱いについて




③ 上3つのいずれかを選択すると、
事業者への結果開示許可の取得方法を
設定する部分が表示される
ここではマニュアルどおり、高ストレス者と
面接勧奨者に表示させるように設定する

© Team HUMAN Co.,Ltd



④事業者と話し合い、どれを表示させるか確認して設定する


© Team HUMAN Co.,Ltd

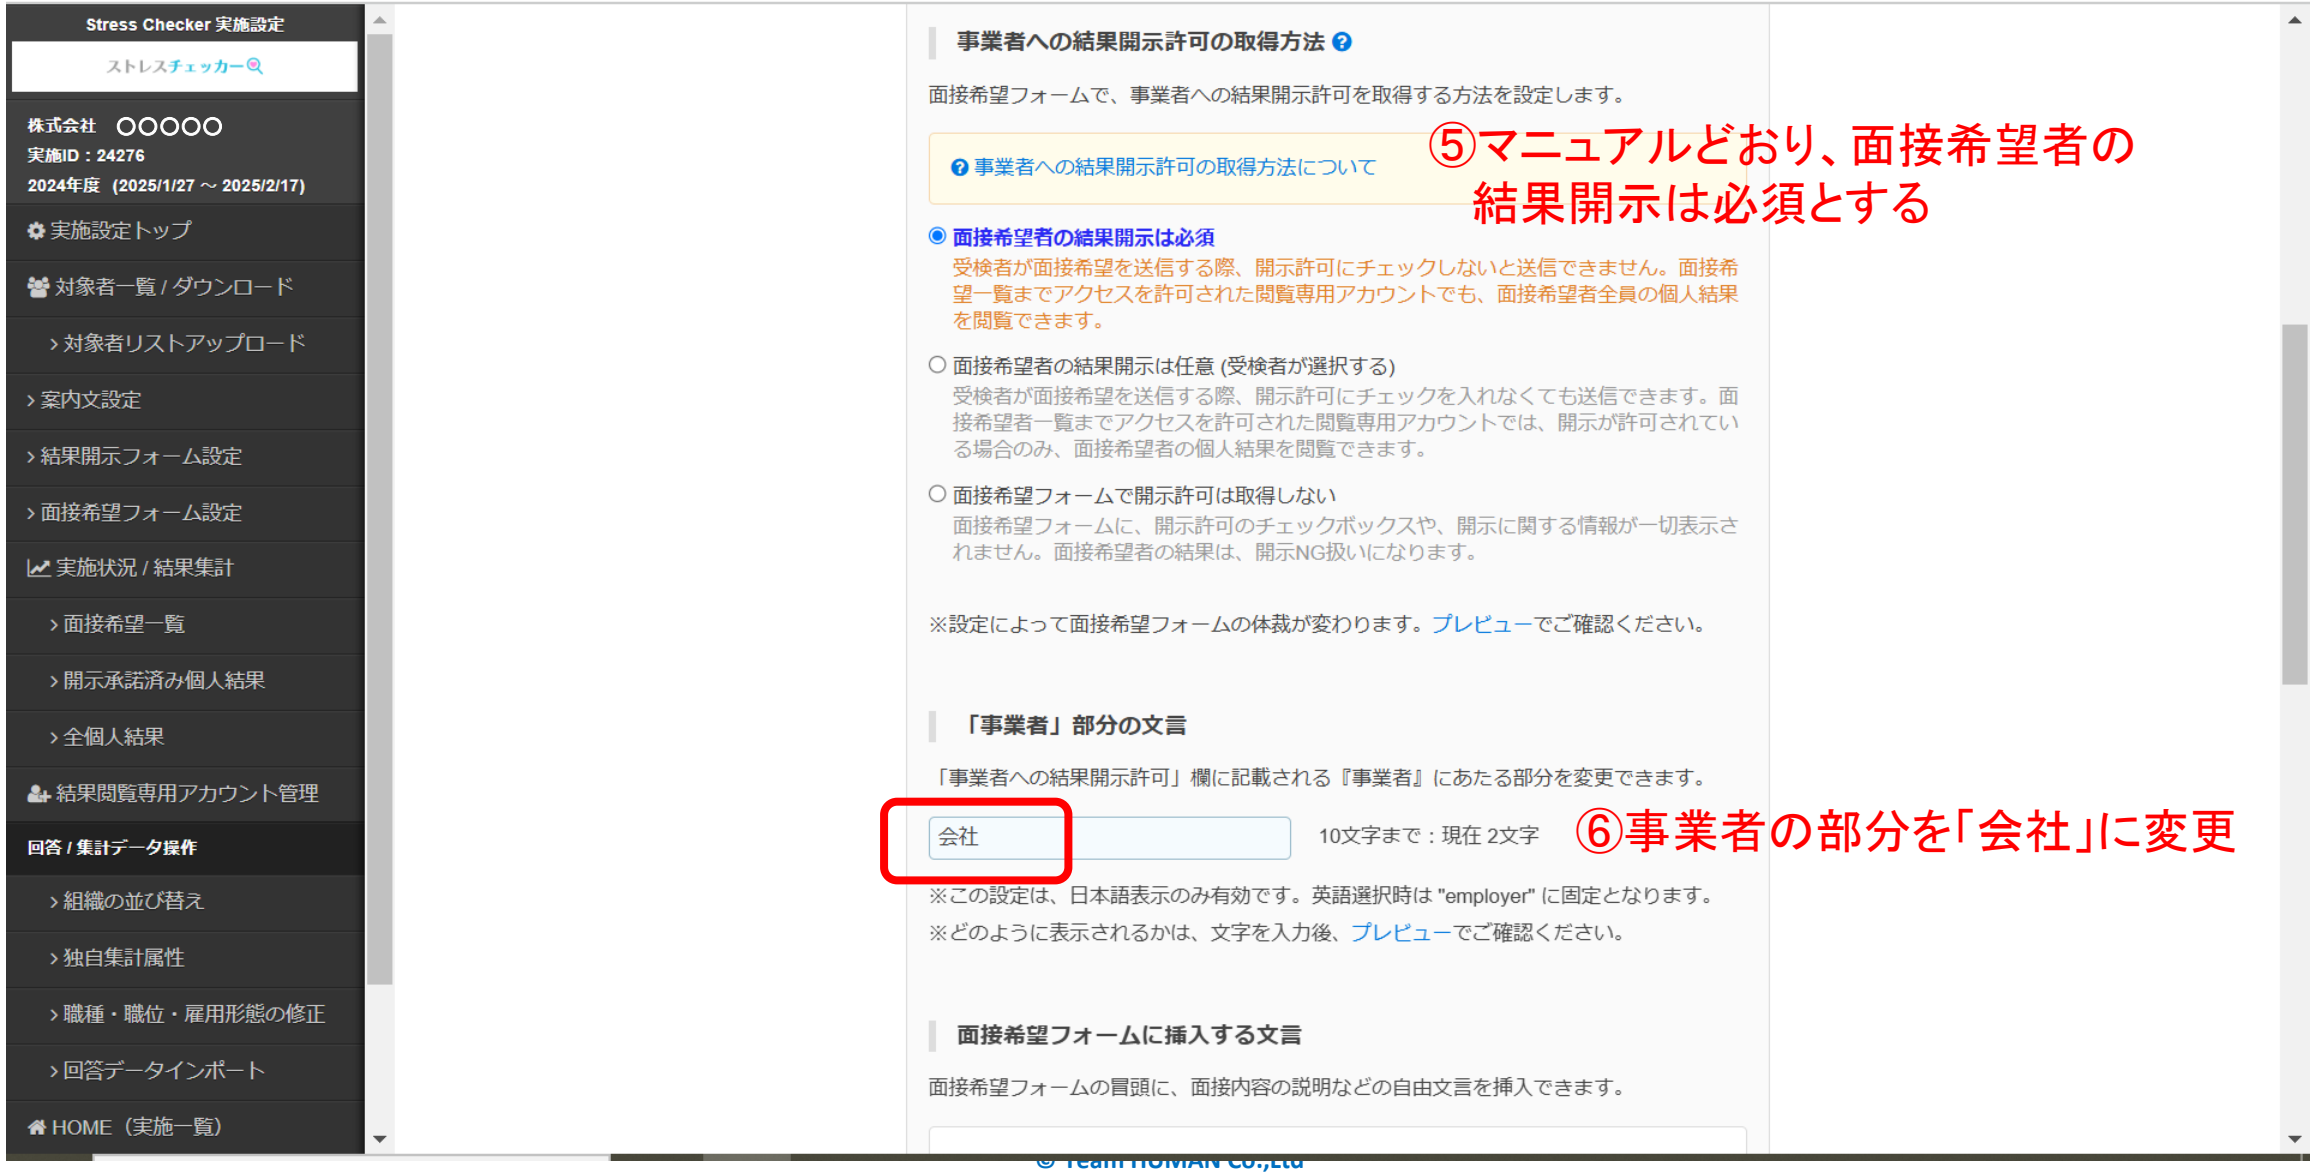

⑤マニュアルどおり、面接希望者の結果開示は必須とする

⑥事業者の部分を「会社」に変更

© Team HUMAN Co.,Ltd

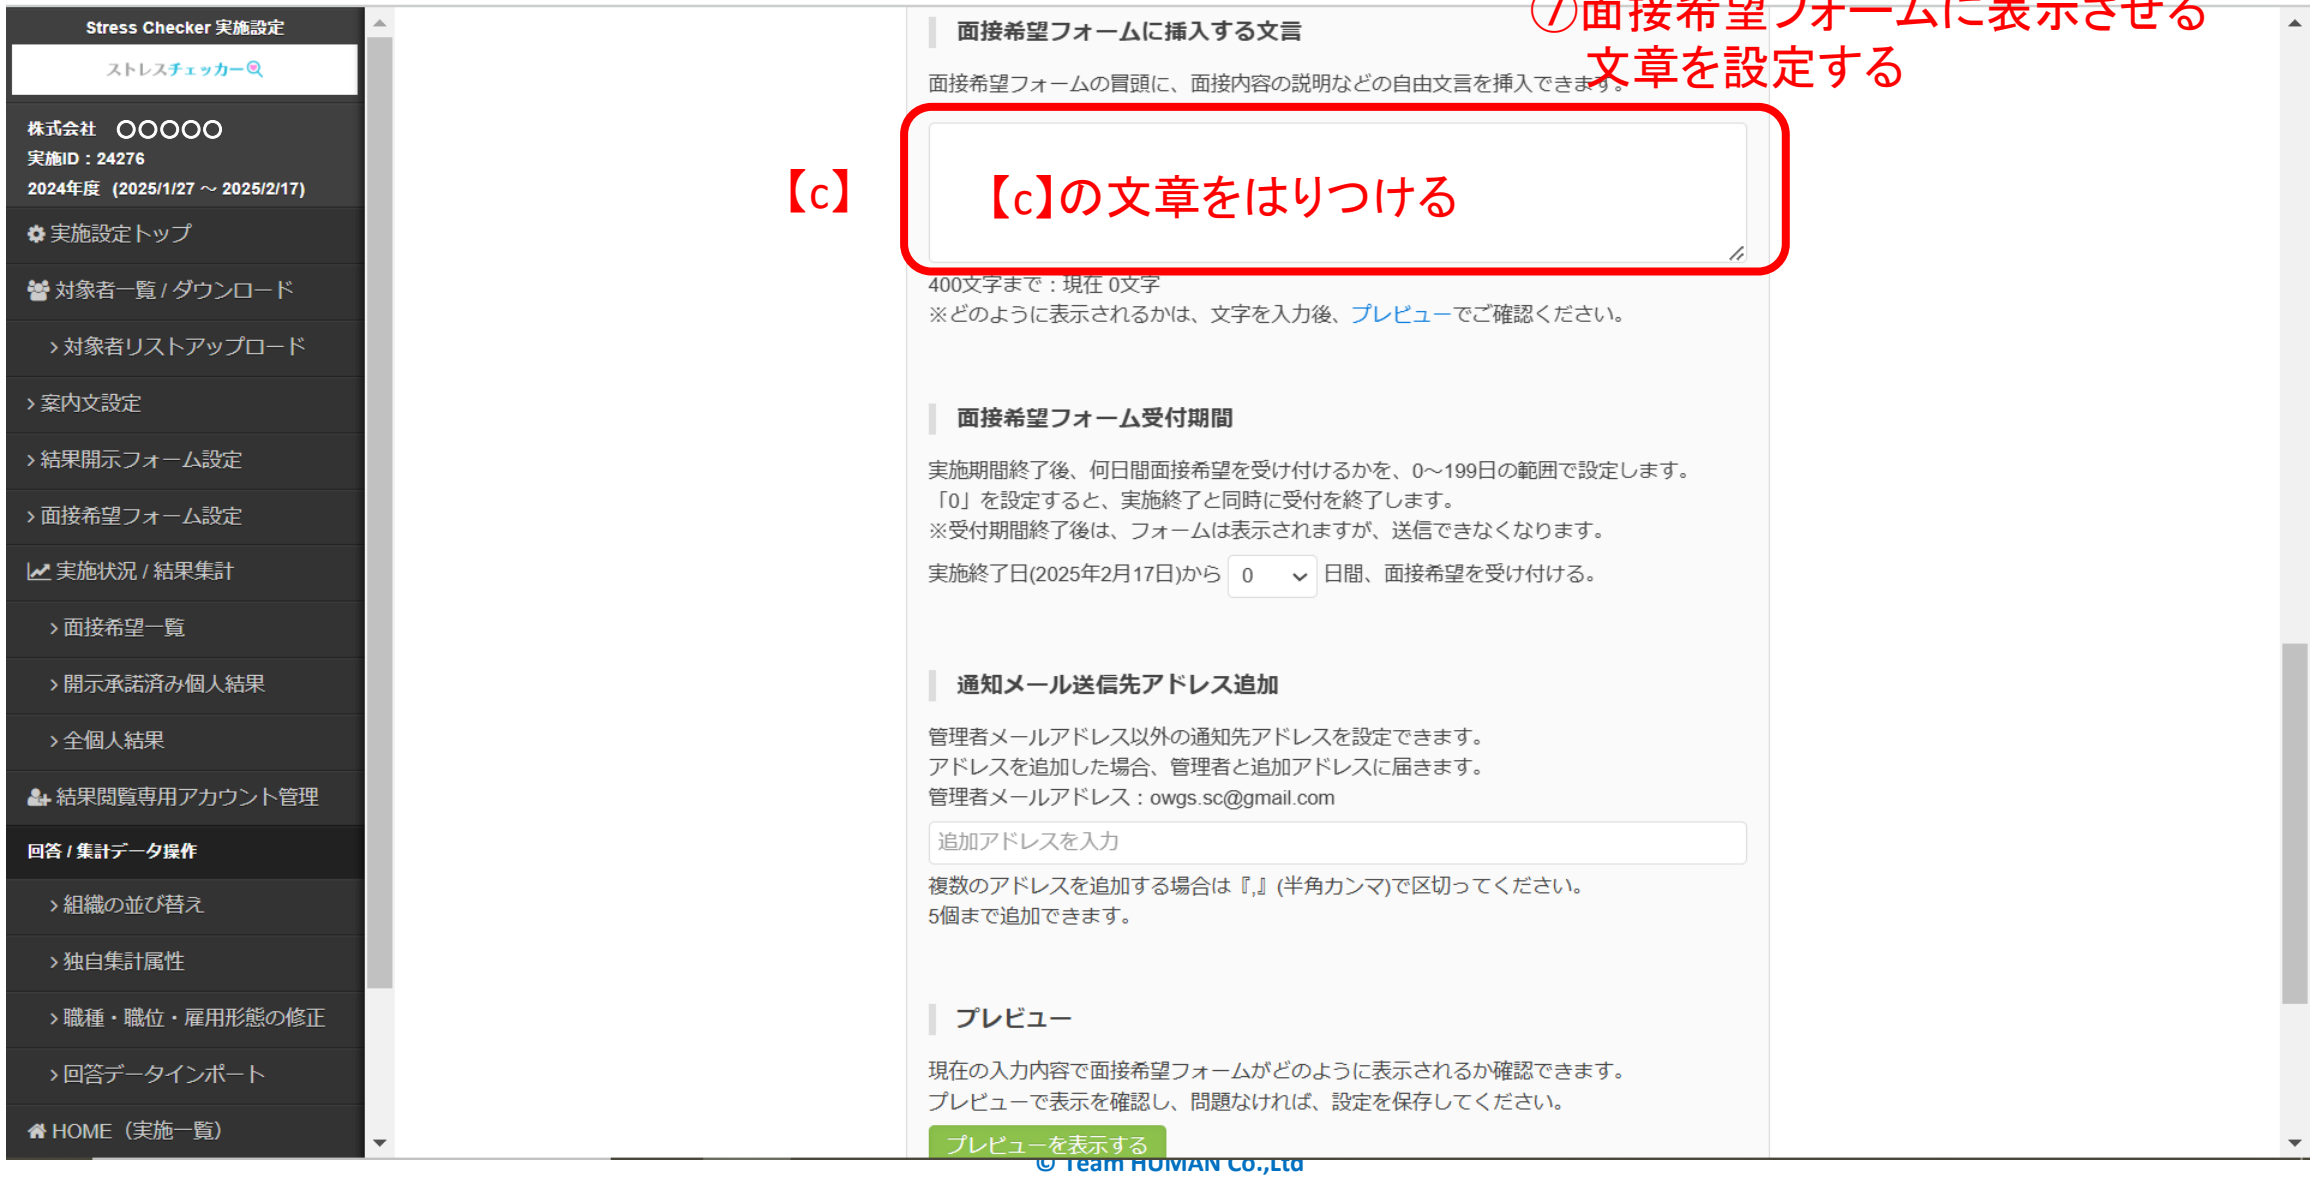


© Team HUMAN Co.,Ltd



© Team HUMAN Co.,Ltd


Stress Checker 実施設定
ストレスチェッカー
株式会社　〇〇〇〇〇
実施ID：24276
2024年度　(2025/1/27 ～ 2025/2/17)
実施設定トップ
対象者一覧 / ダウンロード
対象者リストアップロード
案内文設定
結果開示フォーム設定
面接希望フォーム設定
実施状況 / 結果集計
面接希望一覧
開示承諾済み個人結果
全個人結果
結果閲覧専用アカウント管理
回答 / 集計データ操作
組織の並び替え
独自集計属性
職種・職位・雇用形態の修正
回答データインポート
HOME（実施一覧）
面接希望フォーム受付期間
実施期間終了後、何日間面接希望を受け付けるかを、0～199日の範囲で設定します。
「0」を設定すると、実施終了と同時に受付を終了します。
※受付期間終了後は、フォームは表示されますが、送信できなくなります。
実施終了日(2025年2月17日)から 0 日間、面接希望を受け付ける。
通知メール送信先アドレス追加
管理者メールアドレス以外の通知先アドレスを設定できます。
アドレスを追加した場合、管理者と追加アドレスに届きます。
管理者メールアドレス：owgs.sc@gmail.com
追加アドレスを入力
複数のアドレスを追加する場合は『,』(半角カンマ)で区切ってください。
5個まで追加できます。
プレビュー
現在の入力内容で面接希望フォームがどのように表示されるか確認できます。
プレビューで表示を確認し、問題なければ、設定を保存してください。
プレビューを表示する
⑪プレビューで確認する
※このプレビューでは、初期表示(受検者が最初に見る見た目)の確認のみとなります。
フォームの送信動作は、設定保存後『受検画面の動作確認』からご確認ください。
設定を保存する
戻る
© 2025 ストレスチェッカー / HR DataLab. All Rights Reserved.
利用規約 / 個人情報の取扱いについて

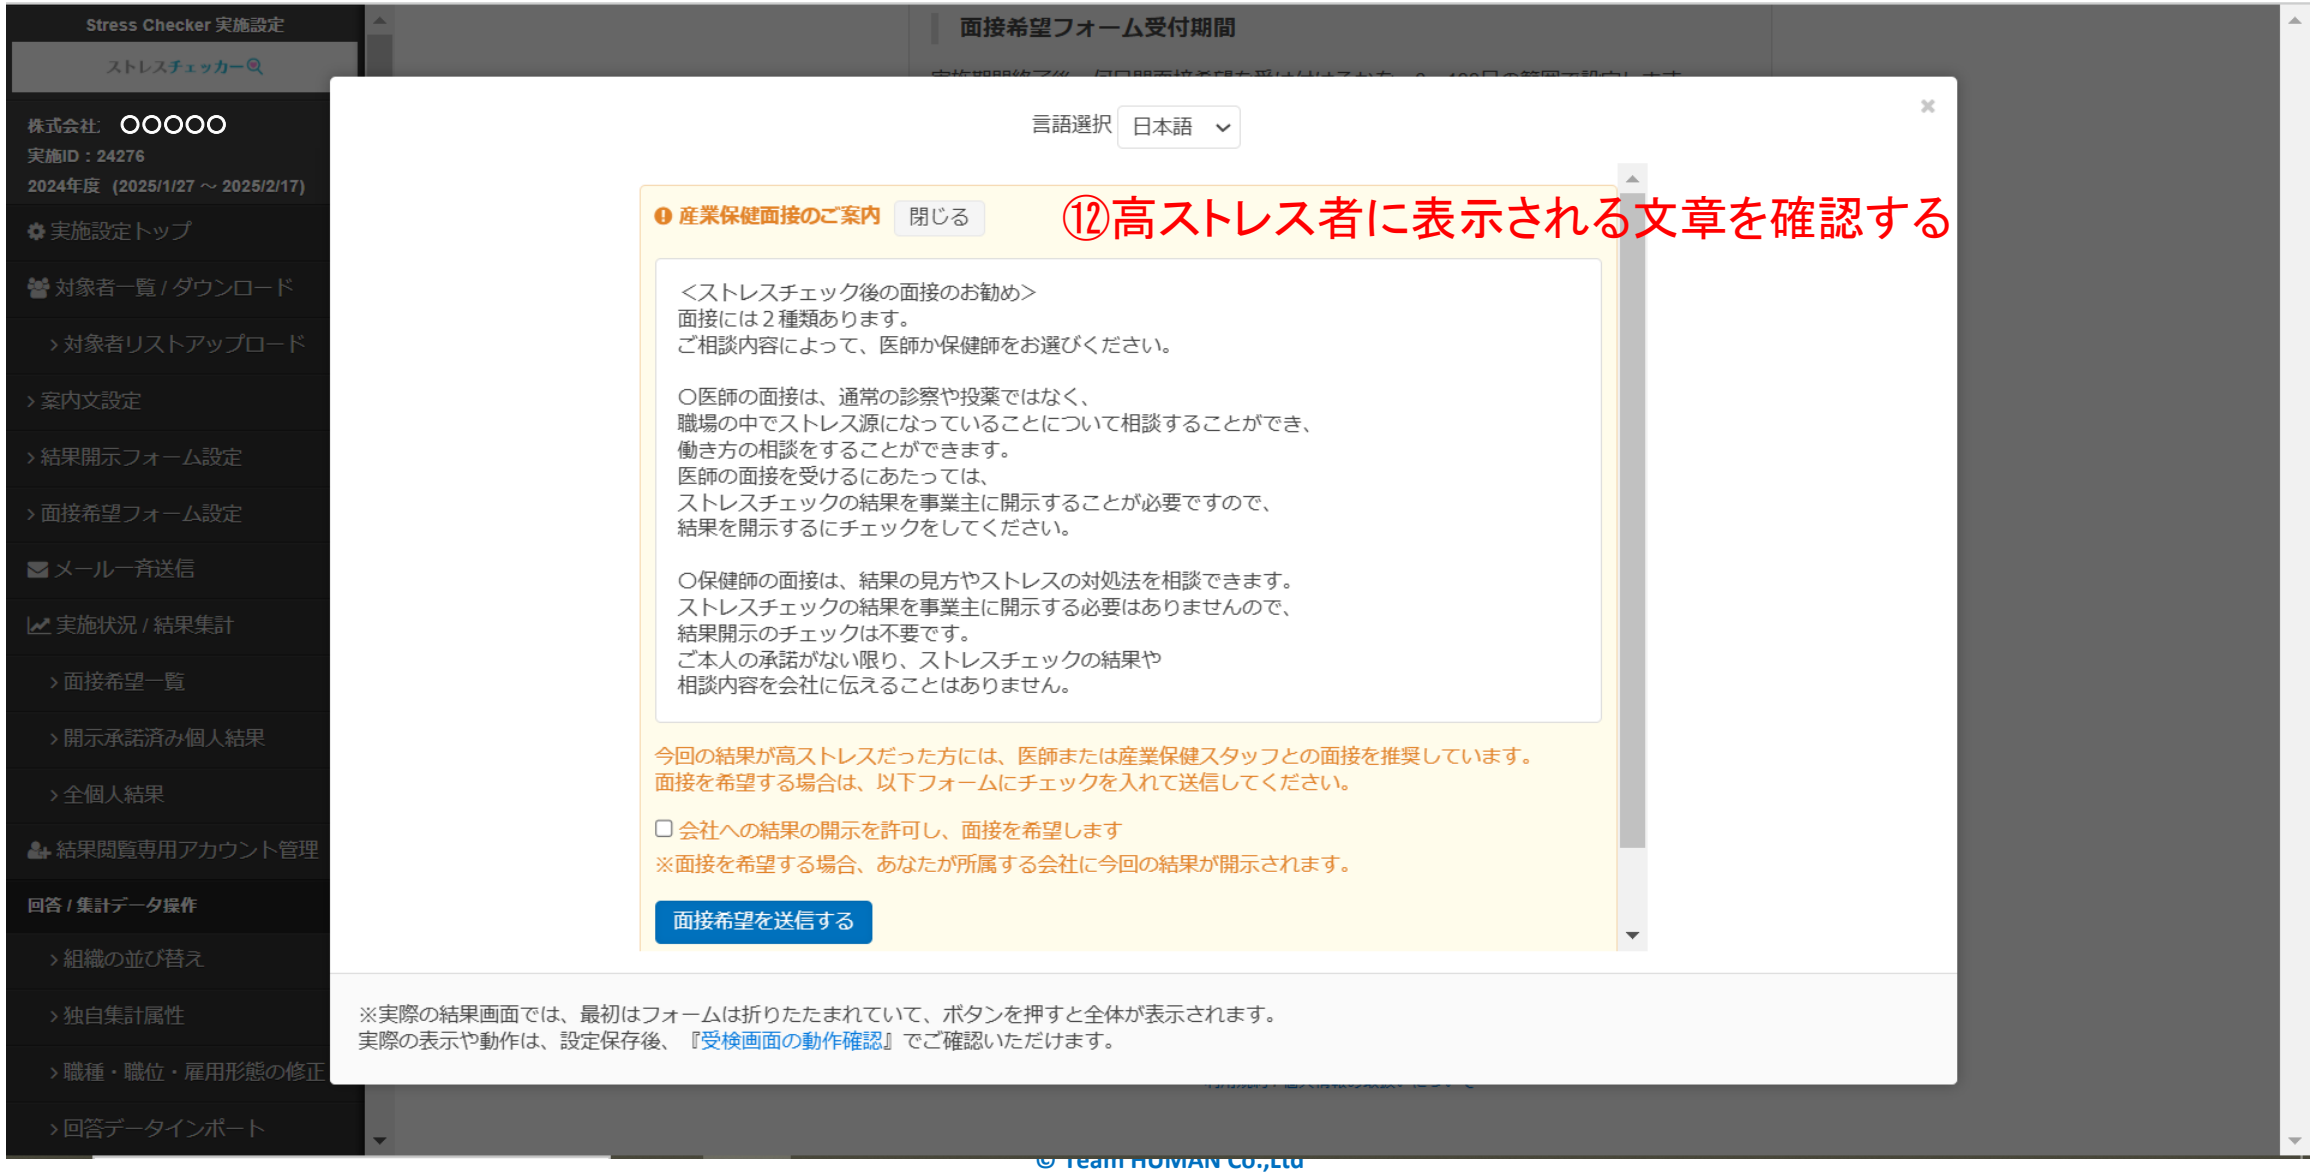

© Team HUMAN Co.,Ltd



⑬戻って実施設定のページのすべての欄が
ピンクから薄いブルーに変わっていることを確認する

© Team HUMAN Co.,Ltd